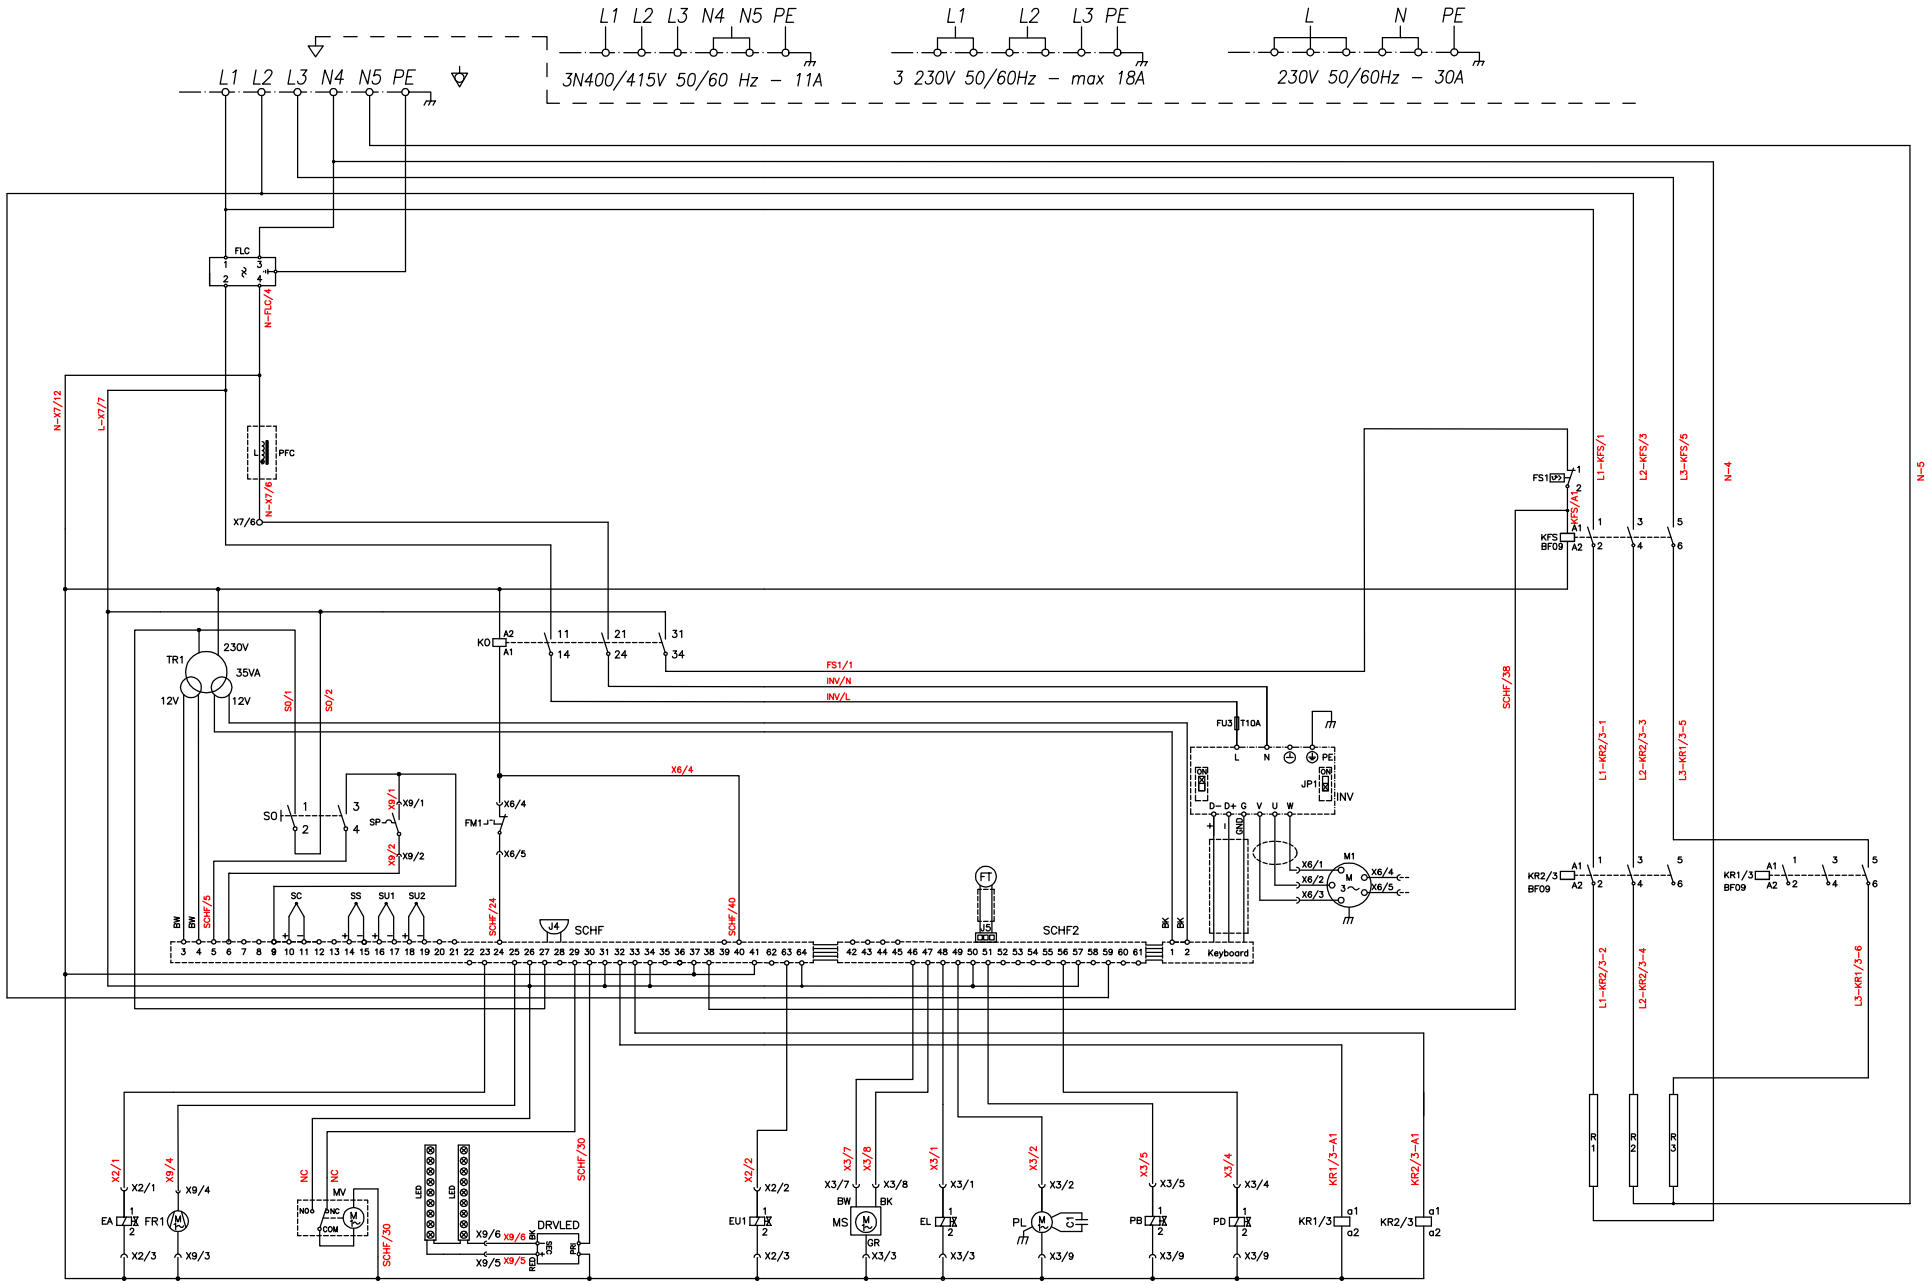

REV.	DESCRIZIONE	DATA	FIRME
B	Aggiunto ponticello sull'inverter	24.01.20	ROLDO
A	CAMBIATA GESTIONE TERMICHE MOTORI	12.07.19	ROLDO

APPARECCHIO: *KI061W*

SCHEMA: *ZSE2123*

TENSIONE	3N400/415V AC 50/60Hz	CAMERA 415V/400V/230V	6,6kW	RP	MO	
POTENZA	FORNI 415V/400V/230V – 6,9 kW	---------	---	SE		

	FIRME	DATA
DISEGNATO	*ROLDO*	*20.06.19*
APPROVATO	*TESSER*	*24.01.20*

Ci riserviamo a termini di legge, la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra esplicita autorizzazione scritta